

嘉南藥理大學 111 學年度 第二次水質抽檢機台

- 一、依據：依「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」第六條及第七～十一條規定執行飲用水設備之定期維護工作及辦理飲用水水質狀況檢測，至少應每隔三個月檢測一次，每次應執行抽驗台數之比例為總台數的八分之一台，未達一台以一台計，且採輪流、迴避前已完成檢驗設備之方式辦理。
- 二、水質採樣日期：111 年 12 月 02 日採樣。
- 三、本校飲水機共 285 臺，本次抽驗台數共 65 臺。
- 四、環保署現行飲用水水質(大腸桿菌群)標準： $\leq 6\text{CFU}/100\text{mL}$
- 五、本次水質採樣結果：
校內飲水機：
校內飲水機：全部及格，結果詳見附件。

序號	棟別	編號	大腸桿菌群檢測值 (CFU/100ml)
1	A 行政大樓	A8F	<1
2	A 行政大樓	A9F	<1
3	B 松田大樓	B701	<1
4	C綜合教學大樓	C325	<1
5	C綜合教學大樓	C405	<1
6	Cs 教學實驗大樓	Cs 5F	<1
7	D1 英傑三舍	D1 5F	<1
8	D4 錦篆 A 棟	D4 10F	<1
9	D4 錦篆 A 棟	D4 12(重訓室)	<1
10	D5 錦篆 B 棟	D5 10F	<1
11	D6 錦篆 C 棟	D6 10F	<1
12	D7 錦篆 D 棟	D7 9F	<1
13	D7 錦篆 D 棟	D7 10F	<1
14	D7 錦篆 D 棟	D7 12大廳	<1
15	D8 錦篆 E 棟	D8 10F	<1
16	D9 錦篆 F 棟	D9 10F	<1
17	D10 錦篆 G棟	D10 9F	<1
18	D10 錦篆 G棟	D10 10F	<1
19	D11 英傑五舍	ST 811	<1
20	D11 英傑五舍	ST 818	<1
21	D11 英傑五舍	ST 909	<1
22	D11 英傑五舍	ST 911	<1
23	D11 英傑五舍	ST 918	<1
24	D11 英傑五舍	ST 1009	<1
25	D11 英傑五舍	ST 1011	<1
26	D11 英傑五舍	ST 1018	<1
27	D12 英傑六舍 3~10F	D12 911	<1
28	D12 英傑六舍 3~10F	D12 913	<1
29	D12 英傑六舍 3~10F	D12 1001	<1
30	D12 英傑六舍 3~10F	D12 1002	<1
31	D12 英傑六舍 3~10F	D12 1011	<1
32	D12 英傑六舍 3~10F	D12 1013	<1
33	F 食品大樓暨實習藥廠	F312	<1


34	F 食品大樓暨實習藥廠	F5F	<1
35	G 羽球館	G101	<1
36	H 游泳池	H1F(101)	<1
37	操場司令台	J101	<1
38	K 輝振大樓	K626	<1
39	K 輝振大樓	K701	<1
40	K 輝振大樓	K801	<1
41	L 王趁紀念圖書館	L102(辦公室)	<1
42	L 王趁紀念圖書館	L202(辦公室)	<1
43	L 王趁紀念圖書館	L602(辦公室)	<1
44	M 休閒理療暨研究大樓	M6F	<1
45	M 休閒理療暨研究大樓	M7F	<1
46	N 李金星實驗大樓	N5F	<1
47	O 職安大樓	O5F	<1
48	P 藥學大樓	P202	<1
49	Qs 資訊暨教學大樓(前棟)	Qs501	<1
50	Qs 資訊暨教學大樓(前棟)	Qs6F	<1
51	Qn 資訊暨教學大樓(後棟)	Qn7F	<1
52	Qn 資訊暨教學大樓(後棟)	Qn11F	<1
53	Qn 資訊暨教學大樓(後棟)	Qn12F	<1
54	R 實習餐廳	RB1	<1
55	R 實習餐廳	R3F	<1
56	S 學生活動中心	S3F	<1
57	S 學生活動中心	S4F	<1
58	U 紹宗體育館	U21	<1
59	X 國際會議中心	X3F	<1
60	X 國際會議中心	X4F	<1
61	Y 幼保大樓	Y1F	<1
62	Y 幼保大樓	Y106 靜置水	<1
63	Y 幼保大樓	Y7F	<1
64	Y 幼保大樓	Y8F	<1
65	Ps和生藥學大樓	Ps7F	<1

【<1 是依據環保署環境檢驗所的法規標示。】

檢測照片說明表

專案編號：FY111H6337

計畫名稱：嘉南藥理大學

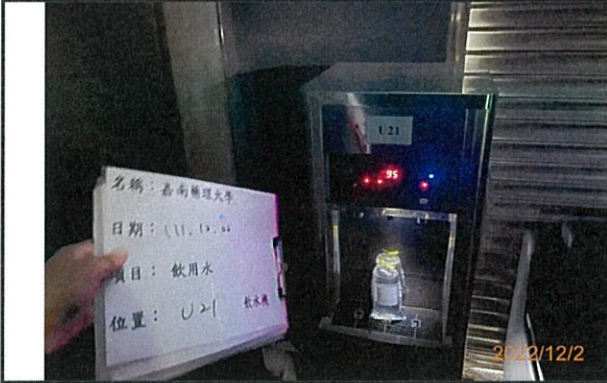

U 21 飲水機



J 101 飲水機



D10 10F 飲水機



D10 9F 飲水機



D9 10F 飲水機



D8 10F 飲水機



D7 10F 飲水機



D7 9F 飲水機

檢測照片說明表

專案編號：FY111H6337

計畫名稱： 嘉南藥理大學



D7 12 大廳 飲水機



D6 10F 飲水機



D5 10F 飲水機



D4 10F 飲水機



D4 12(重訓室) 飲水機



R B1 飲水機



R 3F 飲水機



ST 1009 飲水機

南台灣環境科技股份有限公司

檢測照片說明表

專案編號：FY111H6337

計畫名稱：嘉南藥理大學



ST1018 飲水機

ST 1001 飲水機



ST 918 飲水機

ST 911 飲水機



ST 909 飲水機

ST 818 飲水機




ST 811 飲水機

G 101 飲水機

檢測照片說明表

專案編號：FY111H6337

計畫名稱：嘉南藥理大學

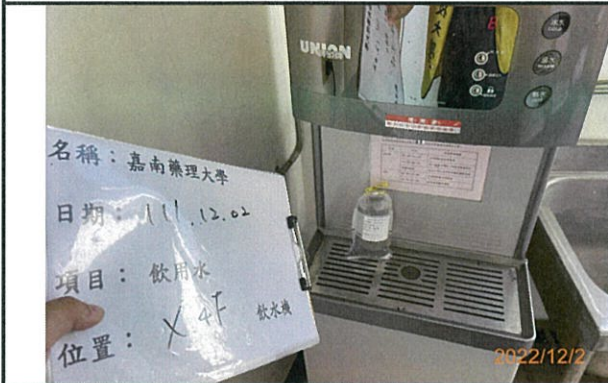

X 4F 飲水機



X 3F 飲水機



L 602(辦公室) 飲水機



L 202(辦公室) 飲水機



L 102(辦公室) 飲水機



Qn 12F 飲水機



Qn 11F 飲水機




Qn 7F 飲水機

檢測照片說明表

專案編號：FY111H6337

計畫名稱：嘉南藥理大學

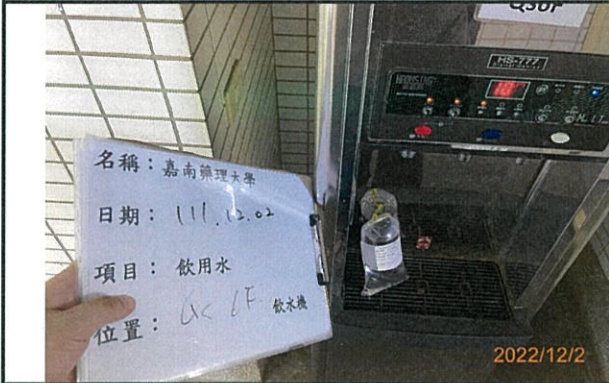

Qs 6F 飲水機




Qs 501 飲水機



P 202 飲水機



Ps 7F 飲水機

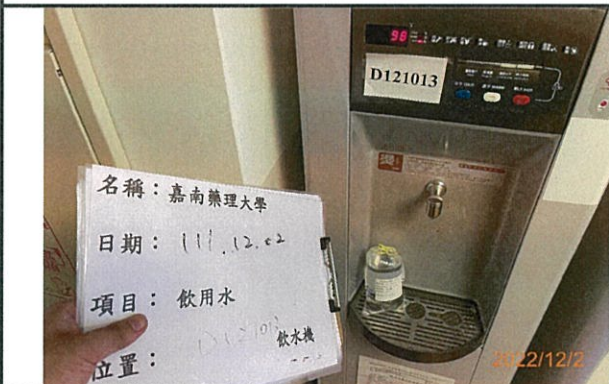

D12 1013 飲水機



D12 1011 飲水機



D12 913 飲水機




D12 911 飲水機

檢測照片說明表

專案編號：FY111H6337

計畫名稱： 嘉南藥理大學

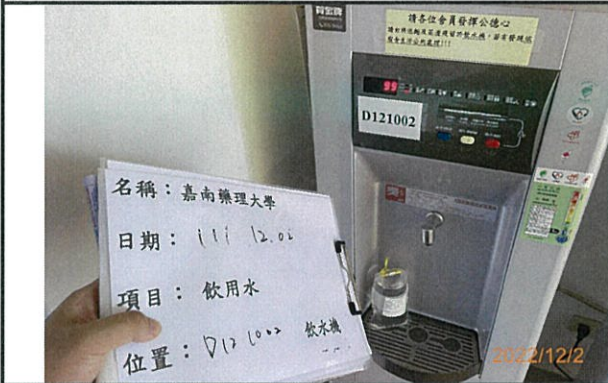

D12 1002 飲水機



D12 1001 飲水機



H 1F(101) 飲水機



D1 5F 飲水機



M 7F 飲水機



M 6F 飲水機



K 801 飲水機



K 701 飲水機

檢測照片說明表

專案編號：FY111H6337

計畫名稱：嘉南藥理大學



K 626 飲水機



N 5F 飲水機



F 5F 飲水機



F 312 飲水機



Y 8F 飲水機



Y 7F 飲水機



Y 1F 飲水機



Y 106 靜置水 飲水機

檢測照片說明表

專案編號：FY111H6337


計畫名稱： 嘉南藥理大學



S 4F 飲水機



S 3F 飲水機

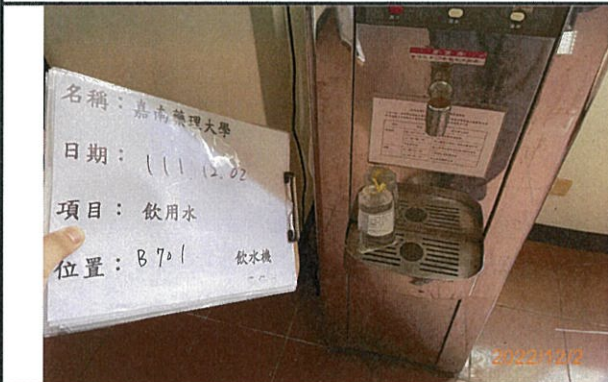

B 701 飲水機



Cs 5F 飲水機



C 405 飲水機



C 325 飲水機



O 5F 飲水機




A 8F 飲水機

南台灣環境科技股份有限公司

檢測照片說明表

專案編號：FY111H6337

計畫名稱： 嘉南藥理大學

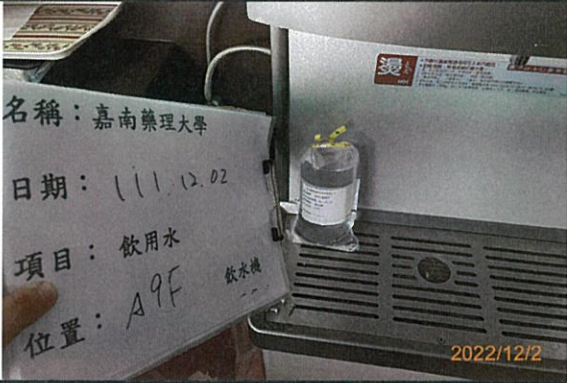

以下空白

A 9F 飲水機

以下空白