

嘉南藥理大學 111 學年度 第三次水質抽檢機台

- 一、依據：依「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」第六條及第七～十一條規定執行飲用水設備之定期維護工作及辦理飲用水水質狀況檢測，至少應每隔三個月檢測一次，每次應執行抽驗台數之比例為總台數的八分之一台，未達一台以一台計，且採輪流、迴避前已完成檢驗設備之方式辦理。
- 二、水質採樣日期：112 年 03 月 03 日採樣。
- 三、本校飲水機共 287 臺，本次抽驗台數共 77 臺。
- 四、環保署現行飲用水水質標準：大腸桿菌群 $\leq 6\text{CFU}/100\text{mL}$
- 五、本次水質採樣結果：
校內飲水機：
校內飲水機：全部及格，結果詳見附件。

序號	棟別	編號	依據環保署飲用水水質標準 大腸桿菌群 \leq 6CFU/100mL
			測試結果
1	A 行政大樓	A103	<1
2	A 行政大樓	A203	<1
3	B 松田大樓	B101	<1
4	B 松田大樓	B205	<1
5	C綜合教學大樓	C107	<1
6	C綜合教學大樓	C118	<1
7	Cs 教學實驗大樓	Cs 2F	<1
8	D1 英傑三舍	D1 2F	<1
9	D2 英傑一舍	D2 1F	<1
10	D2 英傑一舍	D2 2F	<1
11	D4 錦篆 A 棟	D4 1F	<1
12	D4 錦篆 A 棟	D4 2F	<1
13	D4 錦篆 A 棟	D4 3F	<1
14	D5 錦篆 B 棟	D5 1F	<1
15	D5 錦篆 B 棟	D5 2F	<1
16	D5 錦篆 B 棟	D5 3F	<1
17	D6 錦篆 C 棟	D6 1F	<1
18	D6 錦篆 C 棟	D6 2F	<1
19	D6 錦篆 C 棟	D6 3F	<1
20	D7 錦篆 D 棟	D7 B1	<1
21	D7 錦篆 D 棟	D7 1F	<1
22	D7 錦篆 D 棟	D7 2F	<1
23	D8 錦篆 E 棟	D8 1F	<1
24	D8 錦篆 E 棟	D8 2F	<1
25	D8 錦篆 E 棟	D8 3F	<1
26	D9 錦篆 F 棟	D9 1F	<1
27	D10 錦篆 G棟	D10 B1	<1
28	D10 錦篆 G棟	D10 1F	<1
29	D10 錦篆 G棟	D10 2F	<1
30	D11 英傑五舍	ST 209	<1
31	D11 英傑五舍	ST 211	<1
32	D11 英傑五舍	ST 218	<1
33	D11 英傑五舍	ST 309	<1

34	D11 英傑五舍	ST 311	<1
35	D11 英傑五舍	ST 318	<1
36	D12 英傑六舍 1~2F	D12 101	<1
37	D12 英傑六舍 1~2F	D12 102	<1
38	D12 英傑六舍 1~2F	D12 103	<1
39	D12 英傑六舍 1~2F	D12 201	<1
40	D12 英傑六舍 3~10F	D12 301	<1
41	D12 英傑六舍 3~10F	D12 302	<1
42	D12 英傑六舍 3~10F	D12 311	<1
43	D12 英傑六舍 3~10F	D12 313	<1
44	D12 英傑六舍 3~10F	D12 401	<1
45	D12 英傑六舍 3~10F	D12 402	<1
46	D12 英傑六舍 3~10F	D12 411	<1
47	D12 英傑六舍 3~10F	D12 413	<1
48	E 環境永續大樓	E104	<1
49	E 環境永續大樓	E204	<1
50	E 環境永續大樓	E305	<1
51	F 食品大樓暨實習藥廠	F101	<1
52	K 輝振大樓	KB1	<1
53	K 輝振大樓	K1F	<1
54	K 輝振大樓	K2F	<1
55	L 王趁紀念圖書館	LB1	<1
56	L 王趁紀念圖書館	L1F	<1
57	L 王趁紀念圖書館	L2F	<1
58	M 休閒理療暨研究大樓	MB1-2(男)	<1
59	M 休閒理療暨研究大樓	MB1-3(女)	<1
60	M 休閒理療暨研究大樓	M1F	<1
61	N 李金星實驗大樓	N102	<1
62	N 李金星實驗大樓	N104	<1
63	O 職安大樓	O2F	<1
64	Qs 資訊暨教學大樓(前棟)	Qs101	<1
65	Qs 資訊暨教學大樓(前棟)	Qs102	<1
66	Qs 資訊暨教學大樓(前棟)	Qn201	
67	Qn 資訊暨教學大樓(後棟)	Qn1F	
68	Qn 資訊暨教學大樓(後棟)	Qn212	
69	Qn 資訊暨教學大樓(後棟)	Qn215	

70	Qn資訊暨教學大樓(後棟)	Qn310	<1
71	Qn資訊暨教學大樓(後棟)	Qn317	<1
72	Qn資訊暨教學大樓(後棟)	Qn411	<1
73	T 大禮堂	T1F	<1
74	U 紹宗體育館	U12	<1
75	Y 幼保大樓	Y1F	<1
76	Y 幼保大樓	Y106 靜置水	<1
77	Ps和生藥學大樓	Ps1F	<1

【<1 是依據環保署環境檢驗所的法規標示。】

南台灣環境科技股份有限公司

檢測照片說明表

專案編號：FY112H1195

計畫名稱：嘉南藥理大學

名稱：嘉南藥理大學
日期：112.03.03
項目：飲用水
位置：A103



A103 飲水機

名稱：嘉南藥理大學
日期：112.03.03
項目：飲用水
位置：A203



A203 飲水機

名稱：嘉南藥理大學
日期：112.03.03
項目：飲用水
位置：B101



B101 飲水機

名稱：嘉南藥理大學
日期：112.03.03
項目：飲用水
位置：B205



B205 飲水機

名稱：嘉南藥理大學
日期：112.03.03
項目：飲用水
位置：C107



C107 飲水機

名稱：嘉南藥理大學
日期：112.03.03
項目：飲用水
位置：C118



C118 飲水機

名稱：嘉南藥理大學
日期：112.03.03
項目：飲用水
位置：Cs 2F



Cs 2F 飲水機

名稱：嘉南藥理大學
日期：112.03.03
項目：飲用水
位置：D1 2F



D1 2F 飲水機

南台灣環境科技股份有限公司

檢測照片說明表

專案編號：FY112H1195

計畫名稱：嘉南藥理大學



D2 1F 飲水機



D2 2F 飲水機



D4 1F 飲水機



D4 2F 飲水機



D4 3F 飲水機



D5 1F 飲水機



D5 2F 飲水機



D5 3F 飲水機

檢測照片說明表

專案編號：FY112H1195

計畫名稱：嘉南藥理大學



D6 1F 飲水機



D6 2F 飲水機



D6 3F 飲水機



D7 B1 飲水機



D7 1F 飲水機



D7 2F 飲水機



D8 1F 飲水機



D8 2F 飲水機

南台灣環境科技股份有限公司

檢測照片說明表

專案編號：FY112H1195

計畫名稱：嘉南藥理大學



D8 3F 飲水機




D9 1F 飲水機



D10 B1 飲水機



D10 1F 飲水機

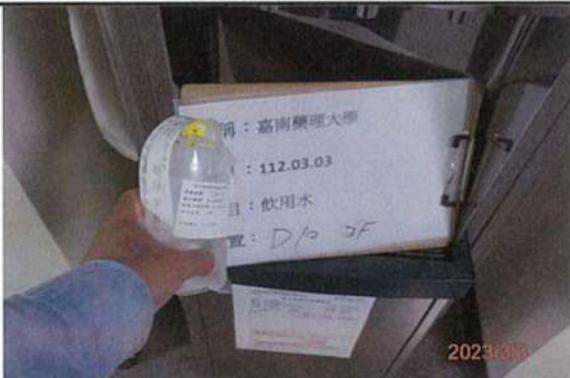

D10 2F 飲水機



ST 209 飲水機



ST 211 飲水機



ST 218 飲水機

南台灣環境科技股份有限公司

檢測照片說明表


專案編號：FY112H1195

計畫名稱：嘉南藥理大學



ST 409 飲水機

ST 311 飲水機

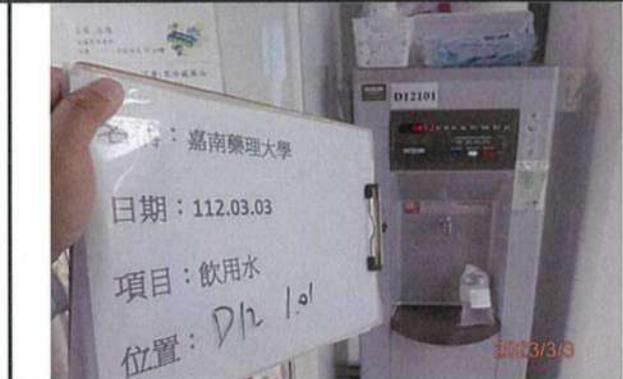

ST 318 飲水機

D12 101 飲水機



D12 102 飲水機

D12 103 飲水機



D12 201 飲水機

D12 301 飲水機

南台灣環境科技股份有限公司

檢測照片說明表

專案編號：FY112H1195

計畫名稱：嘉南藥理大學



D12 302 飲水機




D12 311 飲水機



D12 313 飲水機




D12 401 飲水機

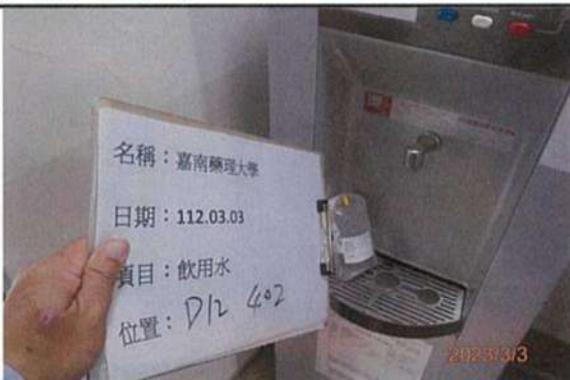

D12 402 飲水機



D12 411 飲水機

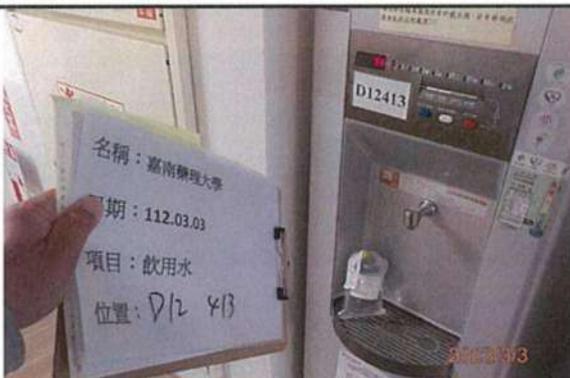

D12 413 飲水機



E104 飲水機

南台灣環境科技股份有限公司

檢測照片說明表

專案編號：FY112H1195

計畫名稱：嘉南藥理大學



E204 飲水機



E305 飲水機



F101 飲水機



KBI 飲水機



K1F 飲水機



K2F 飲水機



LBI 飲水機



L1F 飲水機

南台灣環境科技股份有限公司

檢測照片說明表

專案編號：FY112H1195

計畫名稱：嘉南藥理大學



L2F 飲水機



M1B1-2(男)飲水機



M1B1-3(女)飲水機



M1F 飲水機



N102 飲水機



N104 飲水機



O2F 飲水機



Qs101 飲水機

南台灣環境科技股份有限公司

檢測照片說明表

專案編號：FY112H1195

計畫名稱：嘉南藥理大學



Qs102 飲水機



Qn201 飲水機



Qn1F 飲水機



Qn212 飲水機



Qn215 飲水機



Qn310 飲水機



Qn317 飲水機



Qn411 飲水機

南台灣環境科技股份有限公司

檢測照片說明表

專案編號：FY112H1195

計畫名稱：嘉南藥理大學



T1F 飲水機



U12 飲水機



Y1F 飲水機



Y106 靜置水飲水機



Ps1F 飲水機

以下空白

以下空白